

Livello di campo elettrico a banda larga


Programma ARPAT

Richiesta Comune di San Miniato - Piazza XX Settembre n.22 – 56028 San Miniato (PI)

Riferimento foglio lavoro 2013-F/AVL01-09

Fascicolo: DV.07.03.06/22.16, PI.01.09.33/3.5 , PI.01.09.33/4.7

Descrizione del sito di misura

	Comune	San Miniato (PI)
	Indirizzo/Località	Via della Vigna
	Gestore	Wind
	Tipologia	GSM, DCS, UMTS
	Gestore	Vodafone
	Tipologia	GSM, UMTS
Note	Apparati su palo dedicato	

METODO DI PROVA

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003 (Procedura Prova Area Vasta Costa PP-F-AVL001) – I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,49 V/m.


STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 (3656) dotato di sonda per Campo Elettrico PMM EP 330 s/n 1010J00620 (range 0,3-300 V/m; frequenza 0,1-3000 MHz)

Livello di campo elettrico a banda larga

MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)						
DATA: 14/06/2013			h= 1.5 m			
ID	ORA	LOCALITA'- INDIRIZZO	POSIZIONE	E +/- 2u _E (V/m)	Limite (V/m)	Note
6	11:58	Via della Vigna 36/C	Soffitta 2P c/o Finestra	0,52 +/- 0,12	6	
8	12:07		Terrazza 1P - Lato ovest	0,45 +/- n.d.	6	
9	12:39	Via della Vigna 33	Terrazza 1P - angolo nord est	0,82 +/- 0,20	6	
10	12:46		Terrazza 1P - punto centrale	0,98 +/- 0,23	6	

Tabella 1: misure effettuate in data 14/06/2013 in via Roma nel Comune di San Miniato (PI)

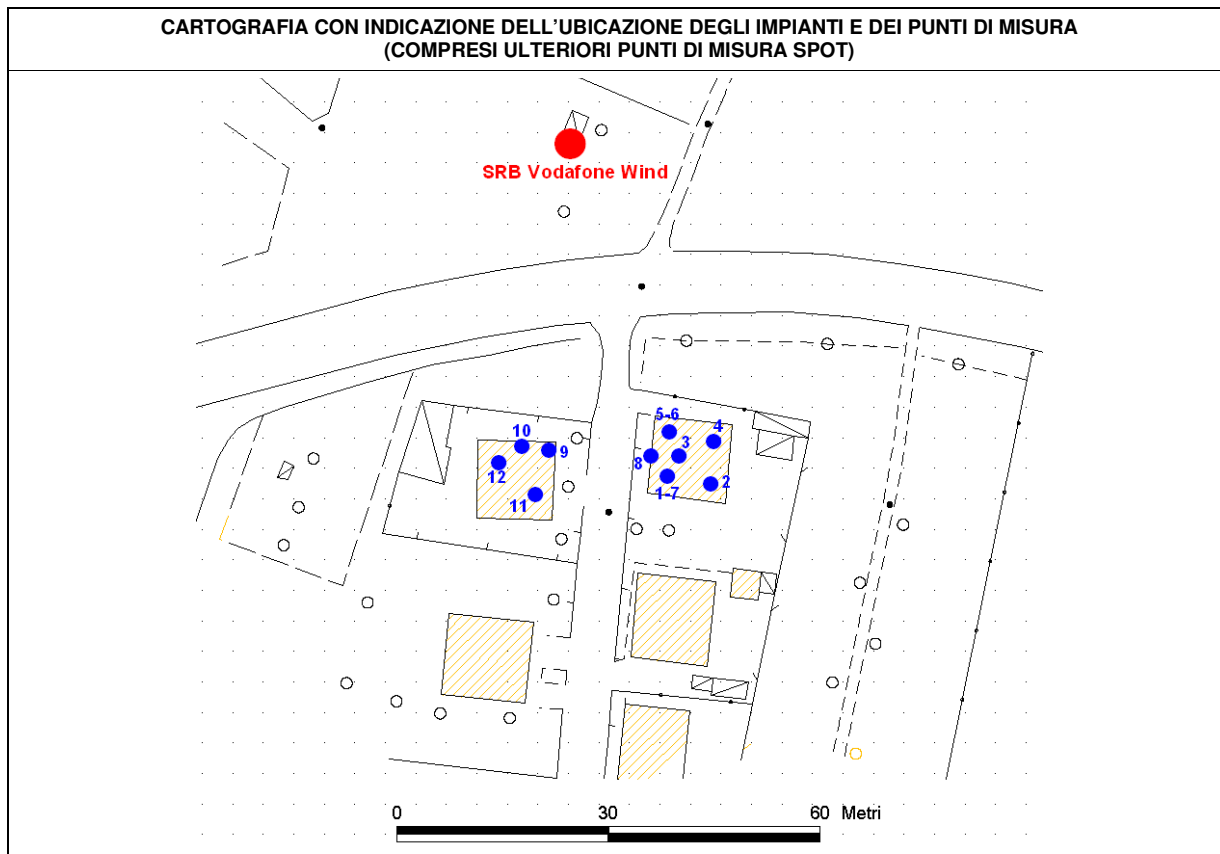

ESECUTORI PROVA Ing. Andrea Barellini	RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA Dott. Albero Maria Silvi	RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI Dott.ssa Barbara Bracci *
---	--	--

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.