

**Livello di campo elettrico a banda larga**

- Programma ARPAT
- Richiesta: Comune Capraia Isola (LI), Via Vittorio Emanuele, 26
- Riferimento foglio lavoro 2013-F/AVL001-11
- Fascicolo: LI.01.09.03/2.3, LI.01.09.03/4.2

**Descrizione del sito di misura**



**SSRB in co-site WIND e H3G**

<b>Comune</b>	Capraia Isola (LI)
<b>Indirizzo - Località</b>	Via San Leonardo
<b>Gestore</b>	Wind "Capraia " LI 062
<b>Tipologia</b>	SRB (Stazione Radio Base) su palo
<b>Gestore</b>	H3G "Capraia " ULI-0128
<b>Tipologia</b>	SRB (Stazione Radio Base) su palo

**Note**

-

**METODO DI PROVA**

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003 (Procedura Prova Area Vasta Costa PP-F-AVL001) – I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,50 V/m.

**STRUMENTAZIONE UTILIZZATA**

Misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 (inv. tecnico 3977) dotato di sonda per Campo Elettrico PMM EP330 (inv. tecnico 3978) - range 0,3 ÷ 300 V/m; frequenza 0,1 ÷ 3000 MHz)


**MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)**

DATA: 03/07/2013		Ora inizio 15:00 – Ora fine 16:30						Limite (V/m)	Note
ID	LOCALITA'-INDIRIZZO	POSIZIONE	E +/- u <sub>E</sub> (V/m)						
			h = 1.9 m	h = 1.5 m	h = 1.1 m	Medio			
1	Via San Leonardo	Adiacenza abitazione pericolante	+/-	0,59 +/- 0,14	+/-	+/-	20		
2	Via San Leonardo, 5	Abitazione - giardino	+/-	0,36 +/- n.d.	+/-	+/-	6		
3	Via San Leonardo, 5	Abitazione - giardino	+/-	<0,3 +/- n.d.	+/-	+/-	6		
4	Via San Leonardo, 5	Abitazione - giardino	+/-	0,31 +/- n.d.	+/-	+/-	6		
5	Via San Leonardo, 5	Abitazione - veranda	+/-	<0,3 +/- n.d.	+/-	+/-	6		

**Tabella 1: misure effettuate in data 03/07/2013 a Capraia Isola (LI)**

### Livello di campo elettrico a banda larga

#### CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA

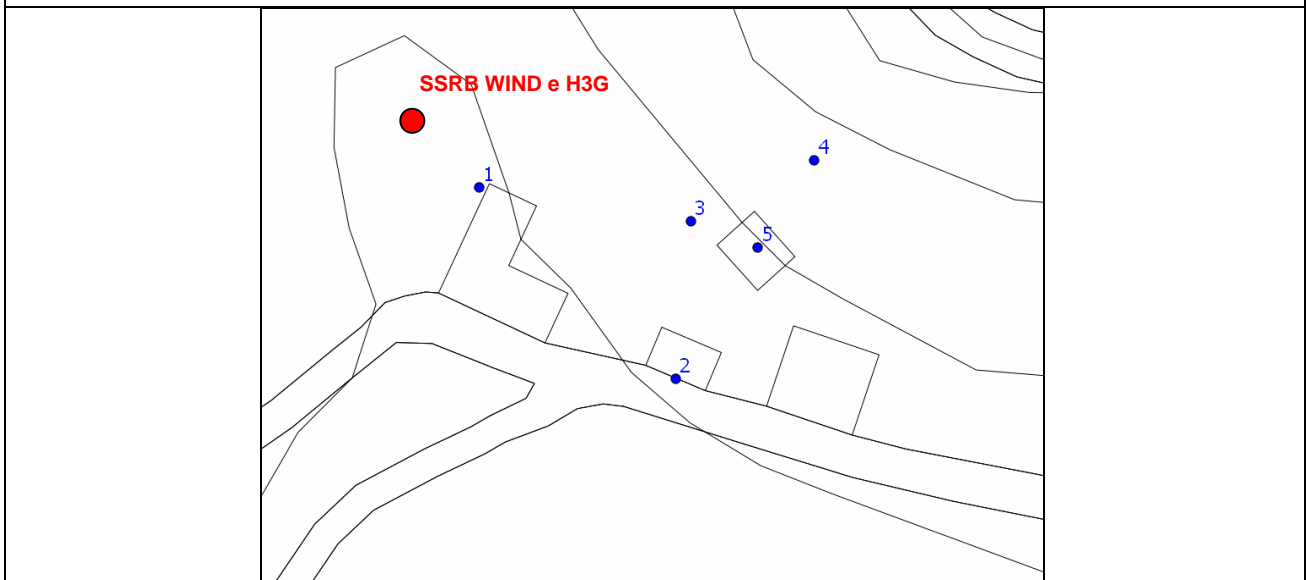

**ESECUTORI PROVA**  
TPA Dott. A. Zari

**RESPONSABILE SUPERVISIONE  
TECNICA**  
TPA Dott. G. Giusti

**RESPONSABILE**  
Settore AF  
Dott.ssa Barbara Bracci\*

\* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT,