



Livello di campo elettrico a banda larga


Programma ARPAT

Richiesta:

Riferimento foglio lavoro 2013-F/AVL001-21

Fascicolo: PB.01.09.09/1.6 - PB.01.09.09/2.3 - PB.01.09.09/6.3 - PB.01.09.09/17.2 - PB.01.09.09/25.2 - PB.01.09.09/26.2 - PB.01.09.09/28.2

Descrizione del sito di misura

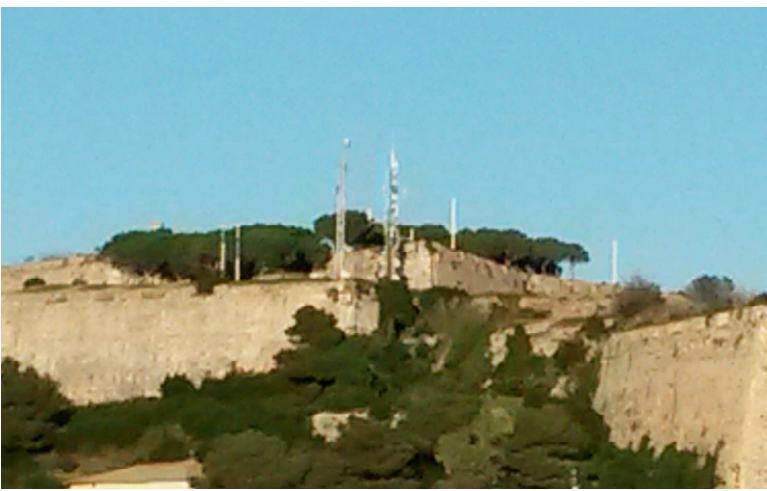 <p style="text-align: center;">Vista impianti</p>	Comune	Portoferraio (LI)
	Indirizzo Località	Forte Falcone
	Gestore	Vari
	Tipologia	Radio FM – DVBT – Ponti Radio - SRB
	Gestore	
	Tipologia	
	Note	-

METODO DI PROVA

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003 (Procedura Prova Area Vasta Costa PP-F-AVL001) – I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa con fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,50 V/m.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 (inv. tecnico 3977) dotato di sonda per Campo Elettrico PMM EP330 (inv. tecnico 3978) - range 0,3 ÷ 300 V/m; frequenza 0,1 ÷ 3000 MHz)


Livello di campo elettrico a banda larga

<i>MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)</i>					
<i>DATA: 26/11/2013</i>		<i>Ora inizio 9:30 – Ora fine 13:30</i>		<i>H = 1,5 m</i>	
ID	<i>LOCALITA' - INDIRIZZO</i>	<i>POSIZIONE</i>	<i>E +/- 2u_E (V/m)</i>	<i>Limite (V/m)</i>	<i>Note</i>
1	Via del Falcone, 7	esterno abitazione	0,51 +/- 0,12	20	
2	Via del Falcone, 9	esterno abitazione	0,55 +/- 0,13	20	
3	Via del Falcone	strada	0,96 +/- 0,22	20	
4	Via del Falcone, 15	esterno abitazione	0,61 +/- 0,14	20	
5	Via del Falcone, 17	esterno abitazione	0,81 +/- 0,19	20	
6	Via del Falcone	strada	3,29 +/- 0,76	20	
7	Via del Falcone	piazzetta - strada	2,48 +/- 0,58	20	
8	Via del Falcone	piazzetta - strada	2,79 +/- 0,65	20	
9	Via del Falcone, 14	esterno abitazione	1,16 +/- 0,27	20	
10	Forte Falcone	area attrezzata	0,60 +/- 0,14	6	
11	Forte Falcone	camminamento	1,51 +/- 0,35	20	
12	Forte Falcone	esterno toilette	1,29 +/- 0,30	20	
13	Forte Falcone	area verde	2,28 +/- 0,53	20	
14	Forte Falcone	area verde	2,28 +/- 0,53	20	
15	Forte Falcone	area verde	2,79 +/- 0,65	20	
16	Forte Falcone	area verde	1,21 +/- 0,28	20	
17	Forte Falcone	area verde	0,79 +/- 0,18	20	
18	Forte Falcone	area verde	1,56 +/- 0,36	20	
19	Forte Falcone	area verde	3,48 +/- 0,81	20	
20	Forte Falcone	area verde	2,33 +/- 0,54	20	

Tabella 1: misure effettuate in data 26/11/2013 a Forte Falcone - Portoferraio (LI)

Livello di campo elettrico a banda larga

CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA

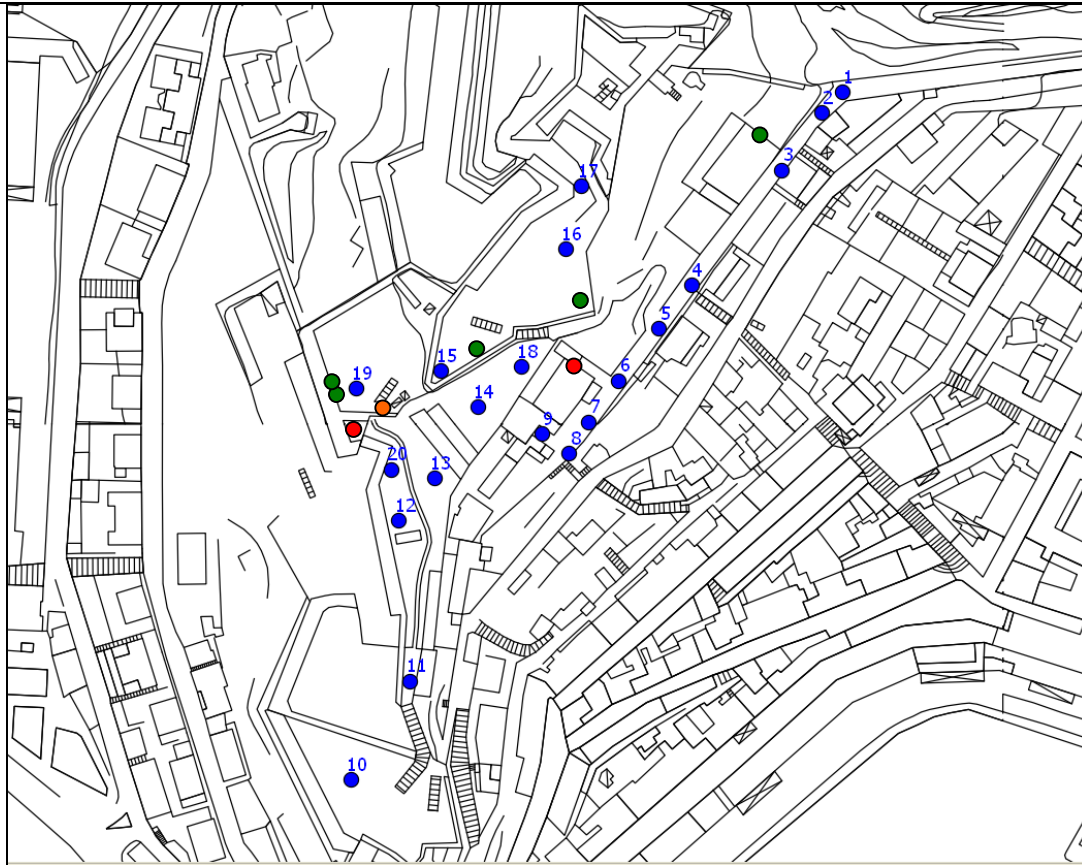

● Ubicazione impianti RTV ● Ubicazione impianti RTV e SRB ● Ubicazione impianti SRB

ESECUTORI PROVA
TPA Dott. G. Giusti

**RESPONSABILE SUPERVISIONE
TECNICA**
TPA Dott. A. Zari

RESPONSABILE
Settore AF
Dott.ssa Barbara Bracci*

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT,