

Livello di campo elettrico a banda larga

Cliente COMUNE di MONTEPULCIANO (SI)	
Richiesta (Ente): Comune di Montepulciano	Protocollo: Prot – Pec del 29/10/2012
Riferimento foglio lavoro: 2013-F/AVS001-18	Fascicolo: SI.01.09.16/9.1 – 16/9.3

DESCRIZIONE DEL SITO DI MISURA

	Comune	Montepulciano
	Indirizzo	Loc. Tre Berte Salcheto
	Gestore	RFI SI305L010 - Montallese GSM
	Gestore	WIND SI104 – Salcheto TAV GSM - DCS – UMTS
	Note	

METODO DI PROVA

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10; V1 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003

I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa u_E con fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,5 V/m.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore PMM 8053 (n. inv. 4571) dotato di sonda per campo elettrico PMM EP 330 (n. inv. 4572) (range 0.3-300 V/m; frequenza 0.1-3000 MHz).

Analizzatore di spettro NARDA SMR-3000 (n. inv. 4582) dotato di sonda isotropica 3501/01 (n. inv. 5782) - range 75-3000 MHz.

MISURE DI CAMPO ELETTRICO

DATA: 20/05/2013

LOCALITA': Tre Berte


ID	ORA	INDIRIZZO	POSIZIONE	$E \pm u_E$ (V/m)				LIMITE (V/m)	NOTE
				h= 1,9 m	h= 1,5 m	h= 1,1 m	Medio		
18A	11:52	Salcheto	Soprapasso ferrovia		0,4			20	2
18B	11:55	Salcheto	Esterno abitazione		low			20	1
18C	12:01	Salcheto	Sotto impianto		0,6 ± 0,2			20	
18D	12:05	Salcheto	Esterno abitazione		low			20	1

Livello di campo elettrico a banda larga

NOTE

- | | |
|-----|--|
| (1) | Valore al di sotto del fondo strumentale 0,3 V/m. |
| (2) | nel punto 18A è stato eseguito un controllo in banda stretta con Analizzatore di spettro NARDA SMR-3000 per verificare lo stato di attivazione della stazione e le frequenze presenti. |

CARTOGRAFIA CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PUNTI DI MISURA

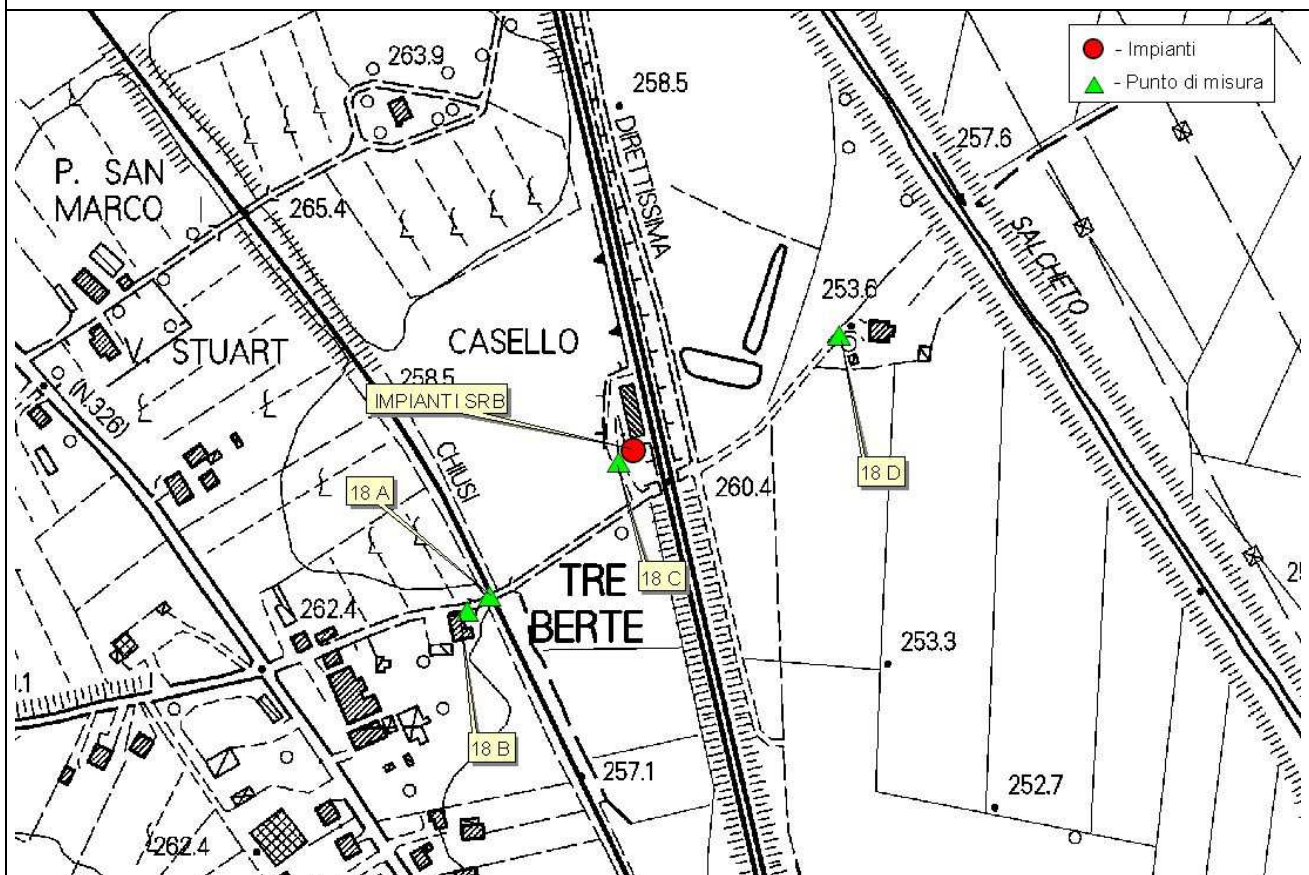

ESECUZIONE PROVA
(T.d.P. per ind. Pierluigi Fabbroni)

(T.d.P. dott. Nico Pernici)

RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA
(dott. Rossana Lietti)

RESPONSABILE SETTORE AGENTI FISICI
(dott. Rossana Lietti)

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005.
L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993*

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.